



Säker förvaring av brandfarliga gaser

Gasskåp – SGG30 är brandklassat i 30 minuter och är enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2. Inkl. lås med 2 nycklar.

EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas. Ventilationsöppningar: Ø 100 mm.

Tester

- Brandtestat 30 minuter enligt EN-standard 14470-2
- Godkänt enligt EN 1363-1

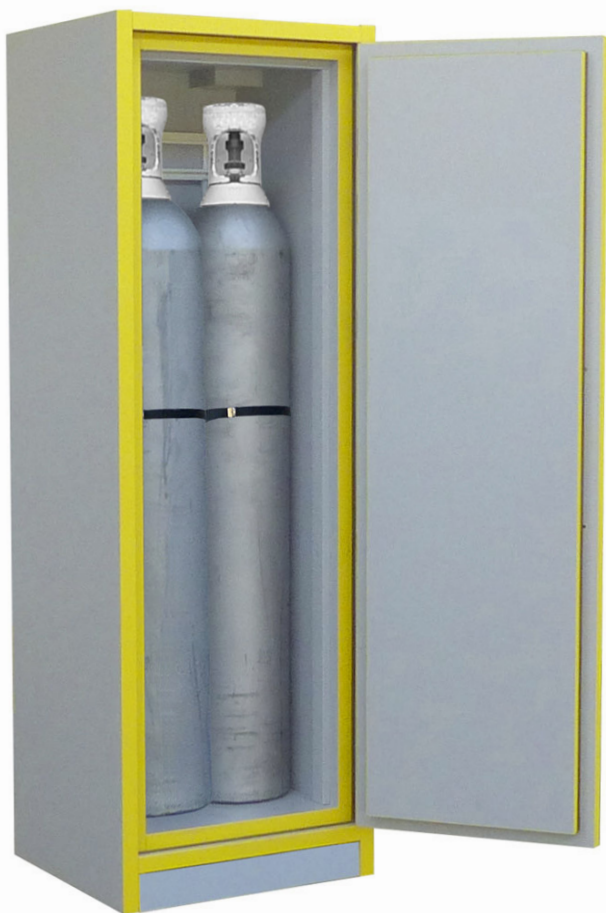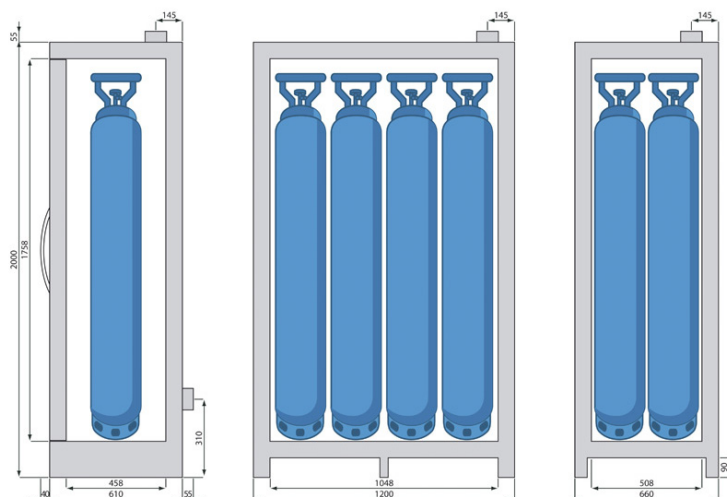

Produkt	Utvändiga mått [H•B•D]	Invändiga mått [H•B•D]	Klassificering	Vikt
SGG 30-2	2080 x 660 x 610 mm	1855 x 508 x 458 mm	EN 14470-2	246 kg
SGG 30-3	2080 x 1200 x 610 mm	1855 x 1048 x 458 mm	EN 14470-2	447 kg

Rådgivning

Christer Henriksson
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:
www.securasweden.com